



Bei der vorliegenden Gründungsvariante gehen wir von einer zulässigen Bodenpressung von 200 kN/qm aus. Die einwandfreie Beschaffenheit des Baugrundes und die Zulässigkeit der aufliegenden Baugrundbelastung sind örtlich und eigenverantwortlich zu prüfen. Sollten ungünstigere Bedingungen vorgefunden werden, so ist die Gründungsberechnung zu überarbeiten!

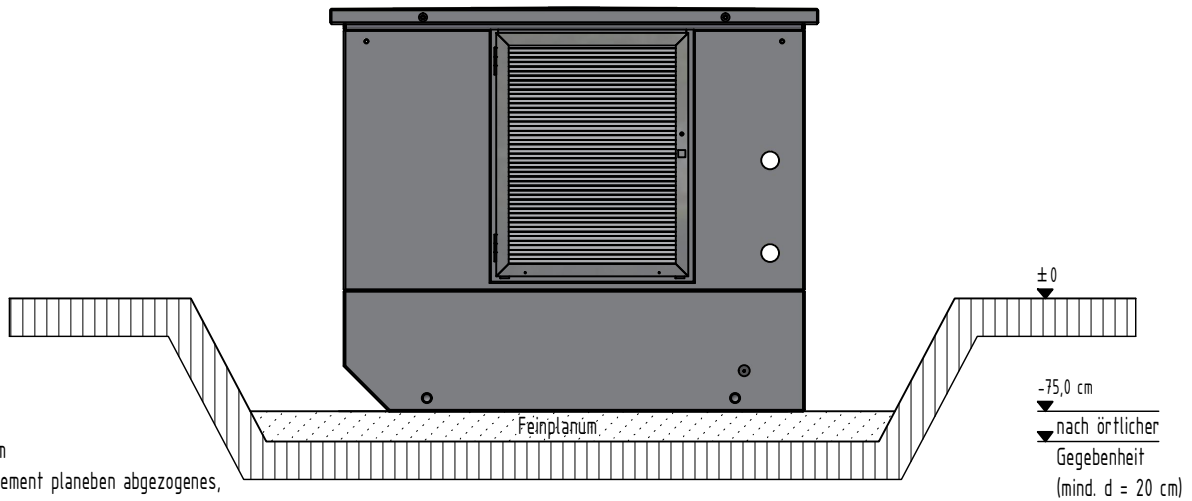

Feinplanum  
Nach Nivellement planeben abgezogenes, verdichtetes Sandbett  
( wie für großflächige Pflasterarbeiten )

### Bodenaushub

Ida-Gräper-Weg 26197 Ahlhorn TEL (04435)303-0 FAX (04435)303-20			Am Buchweizenberg 16909 Heiligengrave TEL (033962)708-0 FAX (033962)708-60
WEB <a href="http://www.graeper.de">www.graeper.de</a>		BETON - UND ENERGIETECHNIK HEINRICH GRÄPER GMBH & CO. KG	
Auftraggeber:		Maßstab: ohne	Unterschrift:
Bauvorhaben: GBÜ 3,05 x 2,50 x 3,213 m [inkl. Dachüberstand 3,23 x 2,68 x 3,213 m]		erstellt am: 20.01.2025	erstellt durch: TAV
		Nr.: 25-B-0036-00.0	